



* (A형의 경우) 현 장 사 용 결 선 도


예1] 심야전력용 타임스위치(전원방식(T/S)) 단상결선도

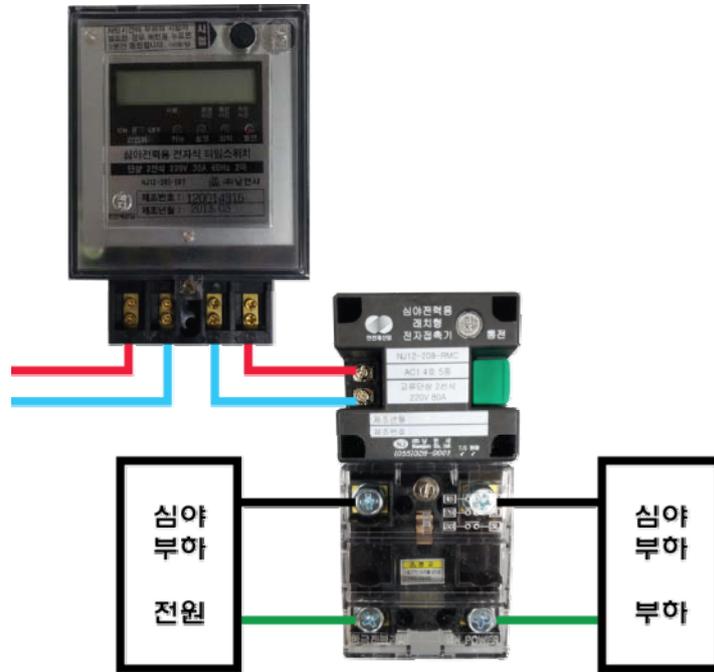

예2] 복합 및 심야용 저압 전자식 전력량계 3상4선식 결선도

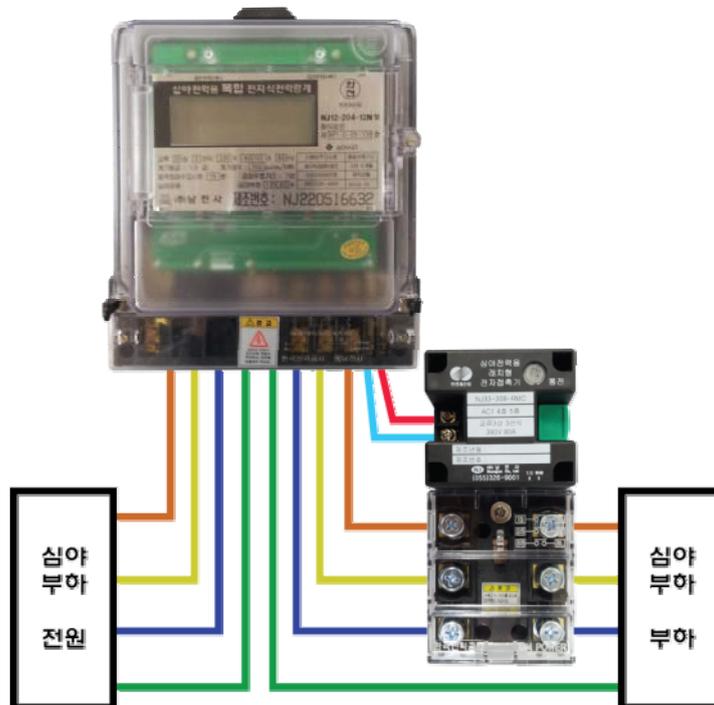


예3] 전자식 전력량계(무전원방식(WHM)) 단상 결선도 (1P2W 220V 5(2.5)A)
 - 타임스위치 개폐신호(오픈콜렉터 방식) // [변성기부계기]
 A형

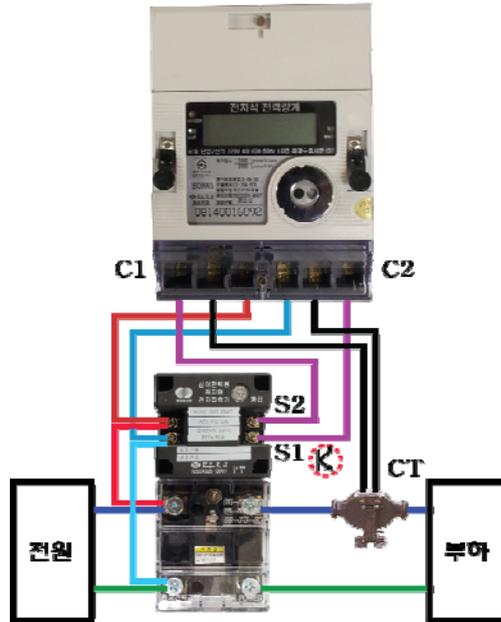

예4] 전자식 전력량계(무전원방식(WHM)) 3상4선식 결선도
 (3P4W 220/380V 40(10)A)
 - 타임스위치 개폐신호(오픈콜렉터 방식)

A형

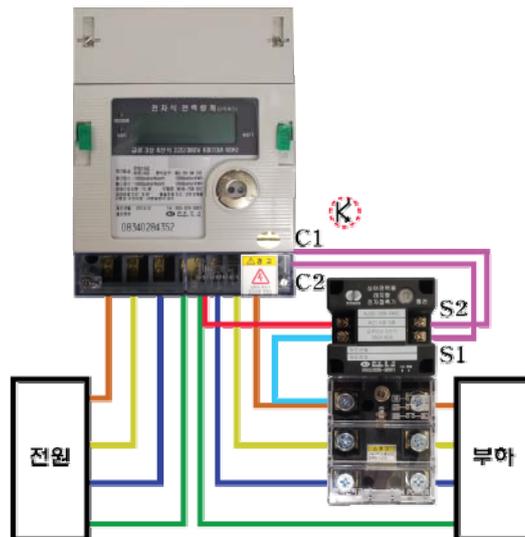

예5] 전자식 전력량계(무전원방식(WHM)) 단상 결선도 (1P2W<1극> 220V 220A)

- 타임스위치 개폐신호(오픈콜렉터 방식) // [변성기부계기]

A형

